




Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques

CLIN AP-HM 2018

Le cathéter veineux périphérique

- Un dispositif médical stérile
- Introduit dans une veine superficielle par

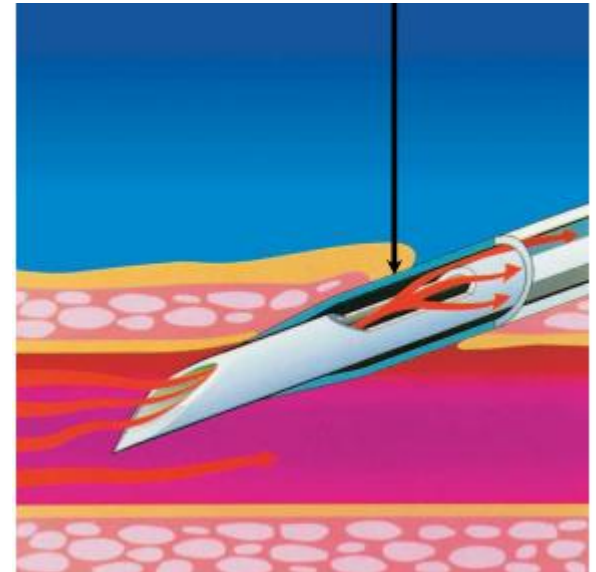



Indications

- Thérapeutique
 - Réhydratation
 - Traitement médicamenteux
 - Transfusion
- Diagnostiques:
 - Injection de produit de contraste



Elles doivent être limitées au maximum



Quelques chiffres ...

- **Acte de soins le plus fréquent.**
 - France : 25 millions de cathéters par an
 - Effectué dans tous les services
- **Un risque qui peut être lié à:**
 - Pose
 - Entretien
 - Défaut de surveillance
- **Une gravité potentielle de l'infection induite**



Enquête Nationale de Prévalence 2017

Les Chiffres-clés





Résultats de L'ENP 2017

Nombre de patients enquêtés 80 988


Prévalence des IN : 5.21%



Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales




DISTRIBUTION DES SITES INFECTIEUX

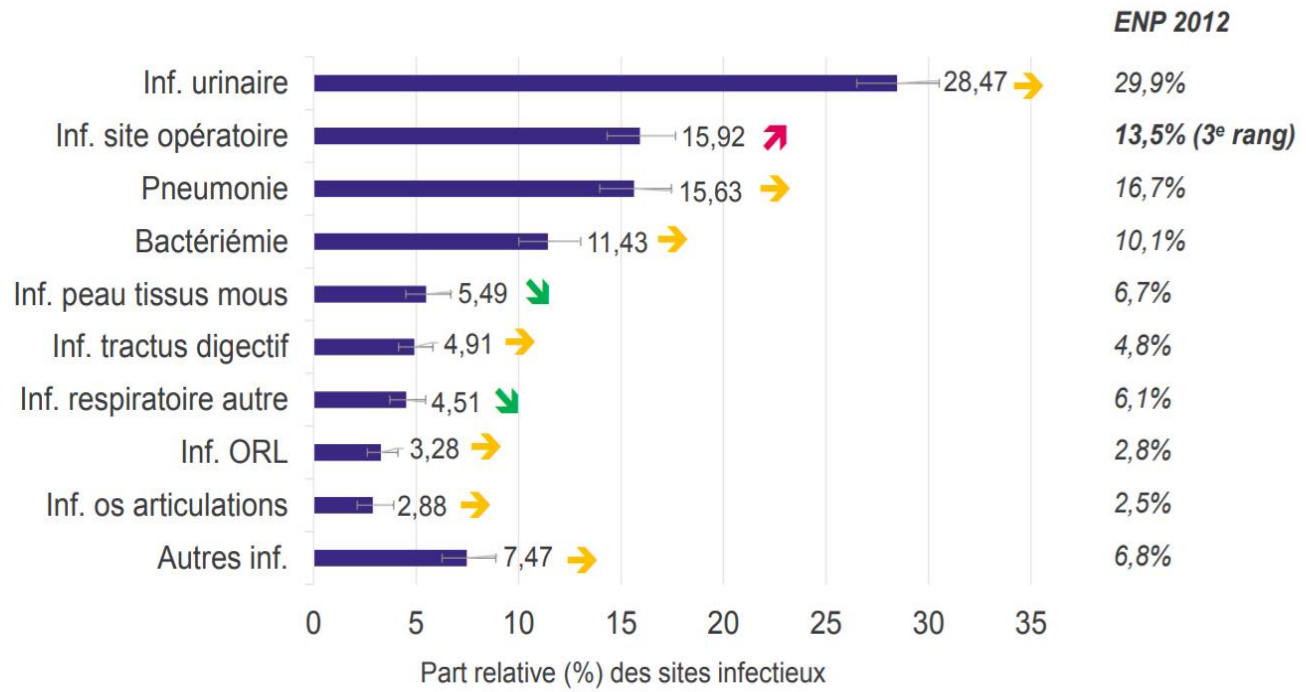




DISTRIBUTION DES MICRO-ORGANISMES

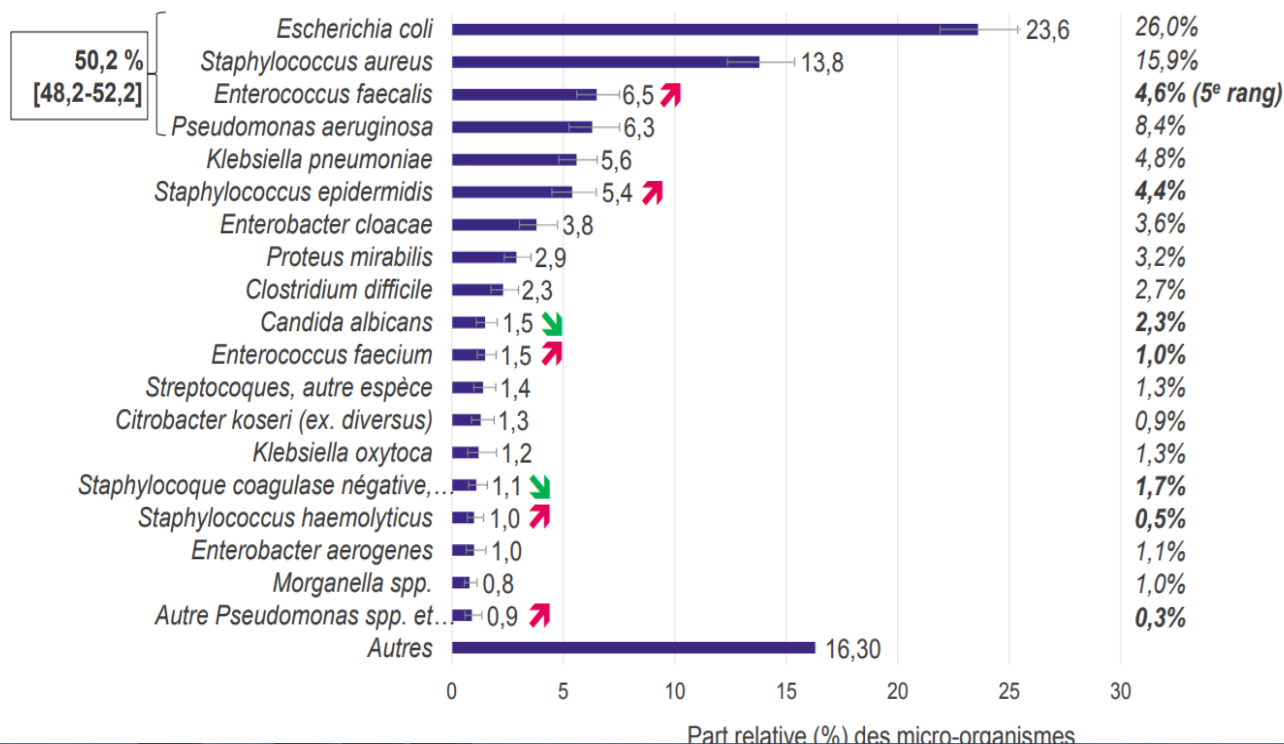

Les complications

1) D'ordre mécanique

- Transfixion (transpercer la veine)
- Hématome
- Extravasation
- Nécrose



Transfixion



Hématome



Extravasation



Nécrose

👉 Favorisées par :

- Mauvaise adéquation cathéter/veine
- Insertion dans un pli articulaire
- Repositionnement en amont lors d'un changement de site



Les complications d'ordre mécanique (suite)

Thrombo embolie, phlébite

👉 Favorisées par :

- La rigidité des biomatériaux après insertion :
Acier > Téflon > Polyuréthane
- La durée de pose > 96 heures



2) Les complications infectieuses

☞ Colonisation du cathéter :

- Pose (flore cutanée patient ou soignant)
- Manipulations (ligne, pansement)
- Foyer à distance (voie hématogène)
- Contaminations des produits injectés

☞ Conséquences

- infection locale
- Infection systémique



Les complications infectieuses (suite)

☞ Facteurs de risque

- Défaut d'asepsie lors de la pose
- Durée du cathétérisme > 96 heures
- Localisation du site d'insertion cutané
- Type/Matériau du cathéter
- État du patient...



La mise en place : rappels

- Acte infirmier
- Prescription médicale
 - Écrite
 - Datée
 - Signée



Les recommandations 2005

HAS et SFHH





La préparation du matériel

Respecter des précautions standard :

Le matériel de soin est propre, nettoyé entre chaque patient.

Attention au garrot qui passe d'un patient à l'autre à partir de la poche de l'IDE !



Le choix du matériel


Utiliser des matériels sécurisés (cathéters veineux périphériques ou dispositifs épicroâniens), dans le cadre de la protection des professionnels vis-à-vis du risque infectieux. Former les professionnels à l'utilisation de ces matériels »

A LA POSE DU CATHETER : Mettre en place systématiquement un prolongateur (court) 3 voies pour éviter les manipulations de l'embase




Le site d'insertion

Chez l'adulte, choisir un site d'insertion au membre supérieur plutôt qu'au membre inférieur .

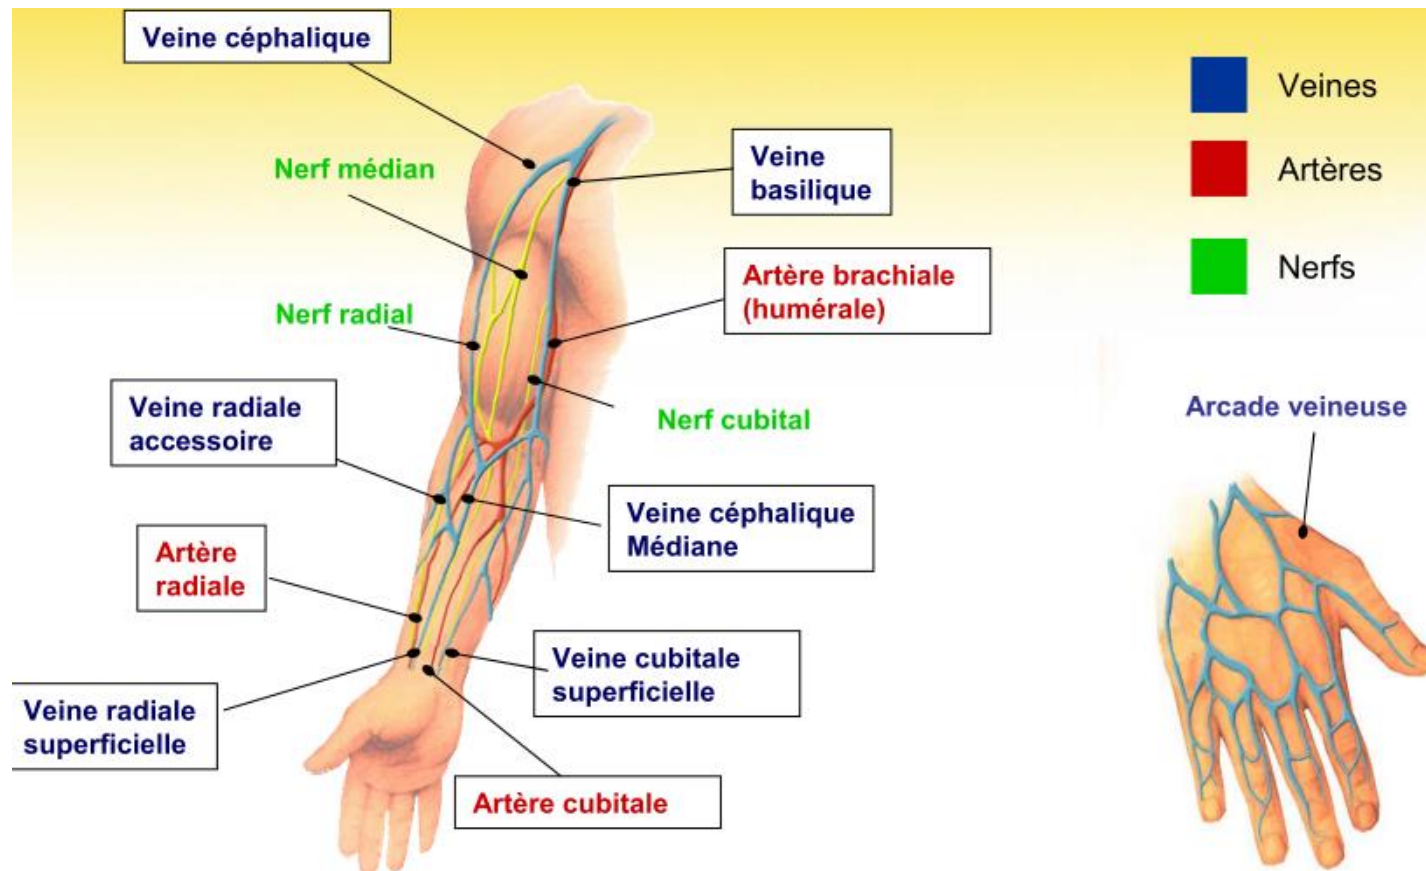

Le site d'insertion

Chez l'enfant, il est possible d'utiliser également la main, le dessus du pied ou le cuir chevelu

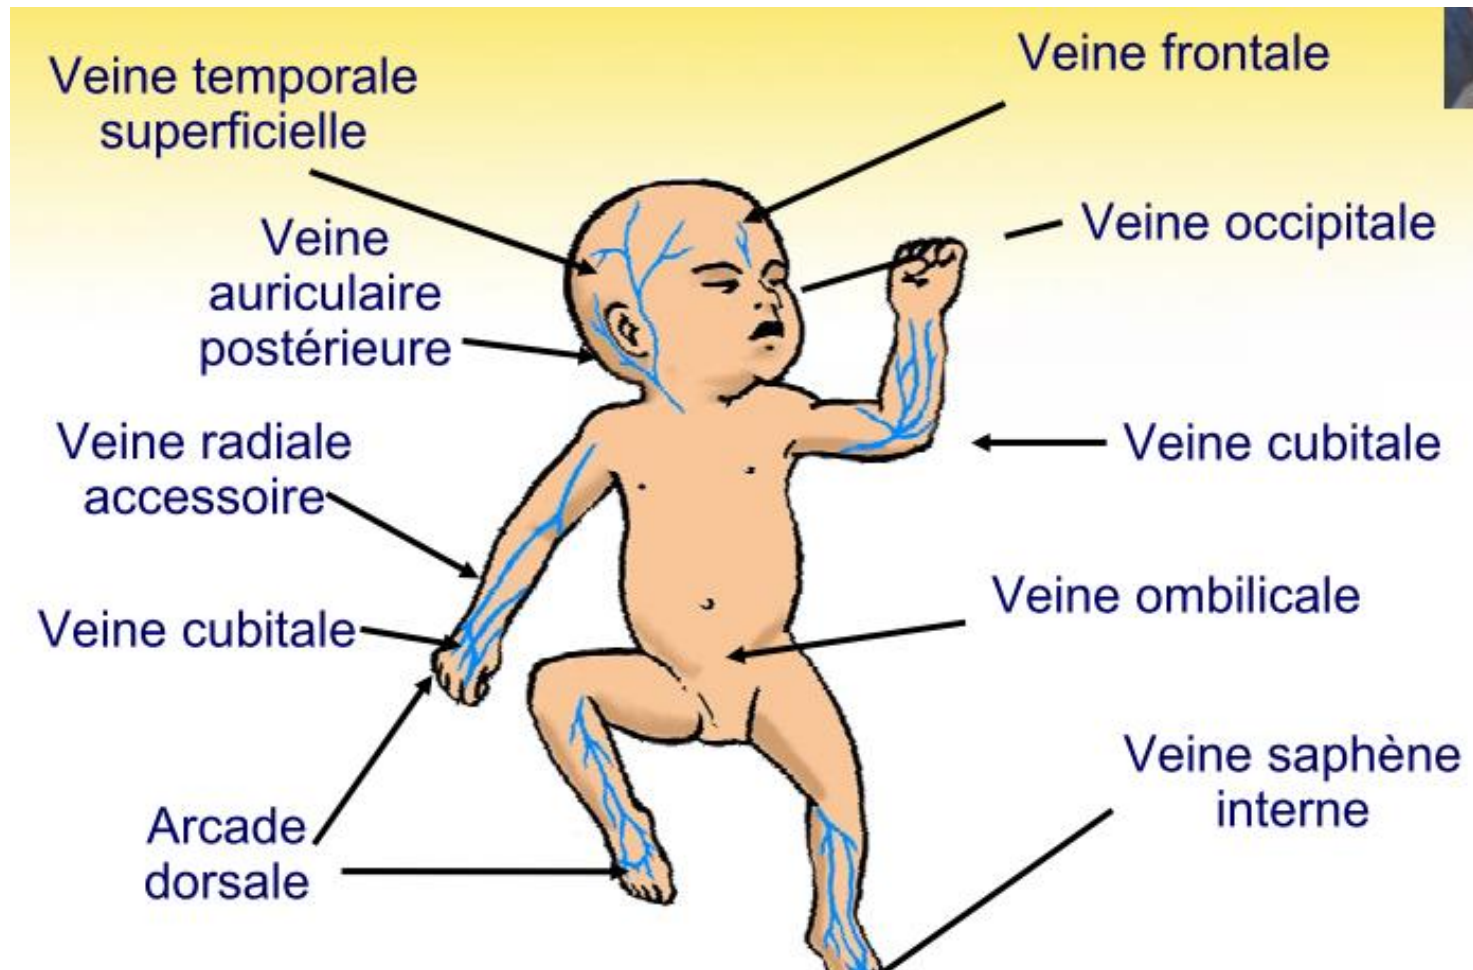



Le site d'insertion

Ne pas insérer un catheter :

- En regard d'une **articulation**
- Sur un membre sur lequel un **curage ganglionnaire** ou une **radiothérapie** ont été réalisés, ou sur lequel une **tumeur maligne** a été diagnostiquée"
- Sur un membre avec une **fistule artério-veineuse**
- A proximité de **lésions cutanées infectieuses** suitantes
- Sur un membre avec une **prothèse orthopédique** ou sur un **membre paralysé**

La préparation de la zone



Réaliser, avant l'insertion du cathéter, un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d'une solution hydro-alcoolique »

Porter des gants pour la prévention des accidents d'exposition au sang (précautions standard). Ils doivent **être stériles si le site d'insertion doit faire l'objet d'une palpation après l'antisepsie cutanée** »

Ne pas dépiler la zone d'insertion ; si la dépilation est indispensable, il est recommandé de privilégier la tonte

Dans le cas d'utilisation d'un topique anesthésique, utiliser une présentation mono dose ou une présentation réservée à un seul patient.

Dans cette situation, lors de la pose du cathéter, faire précéder l'antisepsie d'une phase de détersion »





Ne pas utiliser d'acétone (pour enlever les résidus d'adhésifs notamment!) »

Si la peau est macroscopiquement propre, réaliser 2 passages d'antiseptique dermique alcoolique

Si la peau n'est pas macroscopiquement propre, réaliser une détersion (nettoyage avec un savon antiseptique, suivi d'un **rinçage** et d'un **séchage**) avant

l'application de **l'antiseptique** .

En l'absence de savon antiseptique de la même famille que l'antiseptique, d'utiliser un savon doux liquide pour la phase de détersion » (pédiatrie)

Dans tous les cas, réaliser une antisepsie cutanée avant l'insertion d'un cathéter veineux périphérique » : utiliser la chlorhexidine alcoolique ou la polyvidone iodée alcoolique »

Ne pas utiliser de l'alcool iodée, ni de la chlorexidine aqueuse. Utiliser pour un même patient, la même gamme d'antiseptique pour la détersion et le badigeon

Attendre le séchage spontané de l'antiseptique



Rappel de principes généraux d'utilisation des antiseptiques

Un antiseptique s'utilise sur la peau ou les muqueuses

La détersion permet de débarrasser la peau de cellules mortes, squames de déchets organiques qui inactivent la solution antiseptique

Respecter la date de péremption et le délai d'utilisation des antiseptiques (1 mois pour une solution alcoolique, 8 à 15 jours pour une solution aqueuse) d'où la nécessité d'utiliser des doses unitaires stériles ou à défaut de petits conditionnements

- **Laisser l'antiseptique agir !**
- **Ne jamais mélanger les gammes, (si vous ne disposez que de la solution d'une gamme, utiliser du savon ordinaire pour faire la détersion**
- **Ne jamais reconditionner les antiseptiques »**

« Chez le nouveau-né, il est fortement recommandé de ne pas utiliser les produits iodés »

« Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 30 mois, il est recommandé de se référer aux résumés des caractéristiques des produits pour les précautions d'emploi »

La mise en place


Assurer une traçabilité de la pose du cathéter dans le dossier patient :
date de pose, date d'ablation, taille du cathéter, site de pose, opérateur »

Utiliser une configuration du dispositif de perfusion la plus simple pour l'utilisation prévue du cathéter (nombre minimal de raccords et de voies d'accès)

Privilégier une configuration du dispositif de perfusion permettant de limiter la manipulation de l'embase du cathéter, notamment par l'utilisation d'un prolongateur

Couvrir le site d'insertion du cathéter et de fixer le cathéter en utilisant un pansement : stérile , semi-perméable , transparent en polyuréthane pour permettre la surveillance du point d'insertion

Noter date de pose sur le steristrip du tegaderm

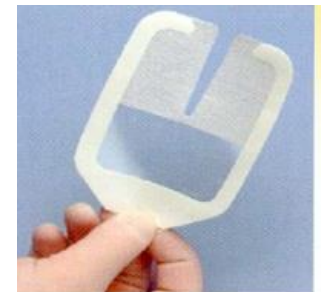

3 Recommandations clés


- Porter des gants adaptés
- Utiliser du matériel de sécurité
- Éliminer le mandrin dans un collecteur visible et à portée de main



CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT AVEC EXPOSITION AU SANG

OU A UN LIQUIDE BIOLOGIQUE CONTENANT DU SANG
CHEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ
(VIH, VHB, VHC)

Extrait des circulaires DGS/DH/DRT/DSS n° 98-228 du 9 avril 1998
DGS/VS2/DH/DRT n° 99-680 du 8 décembre 1999

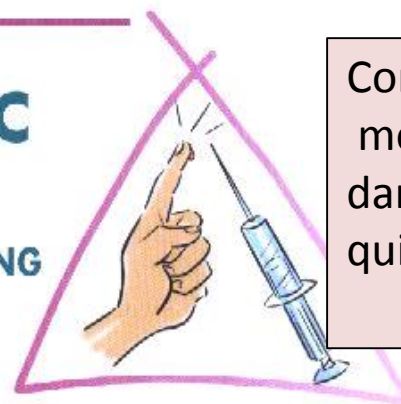

Contactez un
médecin référent
dans les 4 heures
qui suivent l'AES

1 Nettoyer immédiatement la plaie
à l'eau courante et au savon,



2 Rincer,

3 Réaliser l'antiseptie, en première intention,
avec un dérivé chloré (**Soluté de DAKIN**
ou éventuellement eau de javel à 12° chloro-
métrique diluée au 1/10) en assurant un temps
de contact d'au moins 5 minutes.





Le suivi et les manipulations

Toute manipulation de la ligne de perfusion doit être précédée d'une hygiène des mains

Désinfecter les embouts et les **robinets** avant leur manipulation à l'aide d'une compresse stérile imprégnée de chlorhexidine alcoolique ou de polyvidone iodée alcoolique ou d'alcool à 70°

Mettre en place un nouveau **bouchon stérile** chaque fois que l'accès ou le robinet est ouvert. Il est possible d'utiliser des connecteurs de sécurité sous réserve de les désinfecter avant tout accès au système

Il est recommandé de **ne pas faire de verrou antibiotique** pour la prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques »

En l'absence d'arguments bibliographiques, il n'est pas possible de proposer une recommandation concernant l'utilisation d'un **verrou héparine**, d'une héparinisation en continu, d'un **verrou au sérum physiologique** ou d'un **obturateur** pour le maintien de la perméabilité du cathéter

Pour chaque percutions de flacon de perfusion utiliser une compresse stérile imbibé d'un antiseptique alcoolique





Changer un cathéter qui n'aurait pas été posé dans des conditions d'asepsie correctes

Il est recommandé, chez l'adulte, de ne pas laisser en place un cathéter plus de 96 heures .

Chez le patient au capital veineux limité, sous réserve d'une surveillance attentive du site d'insertion et en l'absence de complications, il est possible de laisser en place le cathéter pour une durée plus longue »

Il n'est pas recommandé, chez l'enfant, de changer systématiquement un cathéter.

Le changement est recommandé uniquement en cas de signes de complications »



Remplacer les tubulures utilisées après chaque administration de produits sanguins labiles et dans les 24 heures suivant l'administration d'émulsions lipidiques »

Changer le dispositif de perfusion (tubulures et annexes) à chaque changement de cathéter **toutes les 96 heures** si le cathéter est laissé en place au-delà de ce délai.
Le prolongateur reste solidaire du cathéter , il est changé quand le cathéter est changé.

La surveillance et la traçabilité

Examiner le site d'insertion du cathéter au moins une fois par jour à la recherche de signes locaux et en assurer la traçabilité



Le pansement

Il est recommandé de procéder à la **réfection du pansement uniquement** s'il est **décollé ou souillé** ou si une inspection du site est nécessaire, et ce **dans les mêmes conditions que celles de la pose**

Avant manipulation du pansement, pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d'une solution hydro alcoolique



Browser address bar: <https://axigate.aphm.ap-hm.fr/axinet/#customPatientValidatic> Dossier Patient - aXigate

Menu: Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Navigation: APHM-Infodoc APHM-Intranet APHM-Phocéo APHM-WebTel DSN Catalogue de services INFOS-DPI Sites suggérés

Page: Sécurité Outils

En cas de problème d'affichage (page blanche ou appels contextuels manquants), veuillez recharger la page en cliquant sur le nom du patient dans le bandeau bleu. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

CHECK-LIST À L'ENTRÉE : 0/5 [Vérifier](#)

DOSSIER DE SOINS

- Dossier administratif
- Recueil de données
- Transmissions
- Diagramme
- Plan de soins
- Pancarte
- Equipements du patient
- Evaluations
- HDJ
- Dossier Urgences
- Dossier Chirurgie Ambulatoire

DOSSIER MÉDICAL ET AUTRES DOSSIERS

- Dossier médical
- Dossier Anesthésie -
- Dossier social

Haut de page Enregistrer ou Annuler

FR 133% 09:52 05/12/2018



https://axigate.aphm.ap-hm.fr/axinet/#customPatientValid Equipements - aXigate

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

APHM-Infodoc APHM-Intranet APHM-Phoceo APHM-WebTel DSN Catalogue de services INFOS-DPI Sites suggérés

Page Sécurité Outils

Soins Séjour N° 52607444 Commencé le : 28/11/2018 12:30 Sortie prévue : Resp. : (UF 1971)

PLAN DE SOINS TRANSMISSIONS DIAGRAMME DE SOINS RECUEILS EVALUATIONS INFORMATION PATIENT FICHES DE LIAISON HDJ CHRONO RÉÉDUCATION

Imprimer Filtres : Choisir...

[S] DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS DU PATIENT

Autonomie
Chute
Douleur
Escarres
Equipements
Pansements
Suivi alimentaire
Autres évaluations

KT Cathéters
R Respiratoire
EA Elimination Alimentation
STOMIE Stomie
D Drainage

Titre :

[S] SURVEILLANCES

► Surveillances VV enregistrées (0)

[S] HISTORIQUE

► Equipements Cathéters enregistrés (1)
► Equipements respiratoires enregistrés (0)
► Equipements d'élimination / alimentation enregistrés (0)
► Stomies enregistrées (0)
► Equipements de drainage enregistrés (0)
► Archive - Sonde Vésicale (0)

Chargement... (2)

Haut de page

FR 133% 09:54 05/12/2018



https://axigate.aphm.ap-hm.fr/axinet/#customPatientValid Equipements - aXigate

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

APHM-Infodoc APHM-Intranet APHM-Phoceo APHM-WebTel DSN Catalogue de services INFOS-DPI Sites suggérés

INFORMATION PATIENT FICHES DE LIAISON HDJ CHRONO REEDUCATION

Imprimer Filtres : Date de début

Autonomie
Chute
Douleur
Escarres
Equipements
Pansements
Suivi alimentaire
Autres évaluations

[S] DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS DU PATIENT

KT Cathéters R Respiratoire EA Elimination Alimentation STO MIE Stomie D Drainage

Pour obtenir le calcul des jours cumulés d'un équipement, ne pas oublier de saisir sa date de pose

CATHETERS

DESCRIPTION	PRÉCONISATIONS	J / ALERTE
VOIES VEINEUSES PÉRIPHÉRIQUES VVP N°1 (En cours) Date de pose : 03/12/2018 Localisation : Membre supérieur - Bras - Gauche	VVP - Changement /96H	VVP N°1 : J 2

[S] SURVEILLANCES

► Surveillances VV enregistrées (0)

[S] HISTORIQUE

Haut de page Enregistrer ou Annuler

javascriptvoid(0);

FR 09:57 05/12/2018



https://axigate.aphm.ap-hm.fr/axinet/#renderAxiForm:moc Formulaire - aXigate

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

APHM-Infodoc APHM-Intranet APHM-Phoceo APHM-WebTel DSN Catalogue de services INFOS-DPI Sites suggérés

Page Sécurité Outils

3,0101

Formulaire Séjour N° 52607444 Commencé le : 28/11/2018 12:30 Sortie prévue : Resp. : (UF 1971)

Imprimer

Le dossier de ce patient contient des données différentes de celles présentées dans ce formulaire

[Actualiser les données](#)

CATHETERS

► **HÉMODYNAMIQUE :**

☒ Voie Veineuse Périphérique ☐ Voie Veineuse Centrale ☐ Cathéter artériel ☐ Désilet

☐ Cathéter de dialyse ☐ Cathéter de Swan-Ganz ☐ Circulation extra-corporelle ☐ Autres

► **NEUROLOGIQUE :**

☐ Pression Intra-Cranienne ☐ Dérivation ventriculaire externe ☐ Dérivation lombaire externe ☐ Autres

► **ANALGÉSIQUE :**

☐ Cathéter para-vertébral ☐ Cathéter péridurale ☐ Cathéter péri-nerveux (ALR) ☐ Autres

VOIES VEINEUSES PÉRIPHÉRIQUES (VVP)

Protocole CLIN P.E. : 04.46.02.03

N°	DATE DE POSE	LOCALISATION	PRÉPARATION CUTANÉE	DATE DE RETRAIT
► VVP N°1 En cours	03/12/2018	Membre supérieur ▼ Bras ▼ Gauche ▼	<input checked="" type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	
		▼	<input type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	
		▼	<input type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	
		▼	<input type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	
		▼	<input type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	
		▼	<input type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	
		▼	<input type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	
		▼	<input type="radio"/> 2 temps <input type="radio"/> 4 temps	

Haut de page Enregistrer ou Annuler

FR 10:01 05/12/2018



https://axigate.aphm.ap-hm.fr/axinet/#customPatientValid Equipements - aXigate

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

APHM-Infodoc APHM-Intranet APHM-Phoco APHM-WebTel DSN Catalogue de services INFOS-DPI Sites suggérés

976173 - AYAD ép. CHEKFA DJAMILA (74 ans, F) - (UF 1971 HOSPIT.ENDOC) 1143, 0101

Pansements
Suivi alimentaire
Autres évaluations

CATHETERS
DESCRIPTION

VOIES VEINEUSES
VVP N°1 (En cours)

[S] SURVEILLANCES

Surveillances VV enr

Formulaire(s) : [S]

Aucune donnée

[S] HISTORIQUE

Equipements Cathéters enregistrés (1)

Titre : APHM VVP Surveillance de la voie veineuse périphérique

SURVEILLANCE DE LA VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE
PROTOCOLE CLIN P.E. : 04.46.02.03

N° DE LA VVP : * Ne pas oublier de reporter ce n° dans le titre du formulaire ci-dessus

SURVEILLANCE

DATE	SITE DE PONCTION	PANSEMENT
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif
<input type="text"/>	Propre : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Réfection du pansement <input type="checkbox"/> Occlusif

OK Annuler

Haut de page Enregistrer ou Annuler

133% 10:06 05/12/2018



Ablation du Cathéter

- Pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d'une solution hydro alcoolique
- Mettre en place des gants a UU non stériles
- Retirer le pansement
- Retirer le KT en appliquant sur le point de ponction une compresse sterile imprégnée d'un ATS dermique si possible alcoolique
- Retirer les gants
- Pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d'une solution hydro alcoolique
- Mettre un pansement sec stérile
- Pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d'une solution hydro alcoolique



Merci de votre attention !